


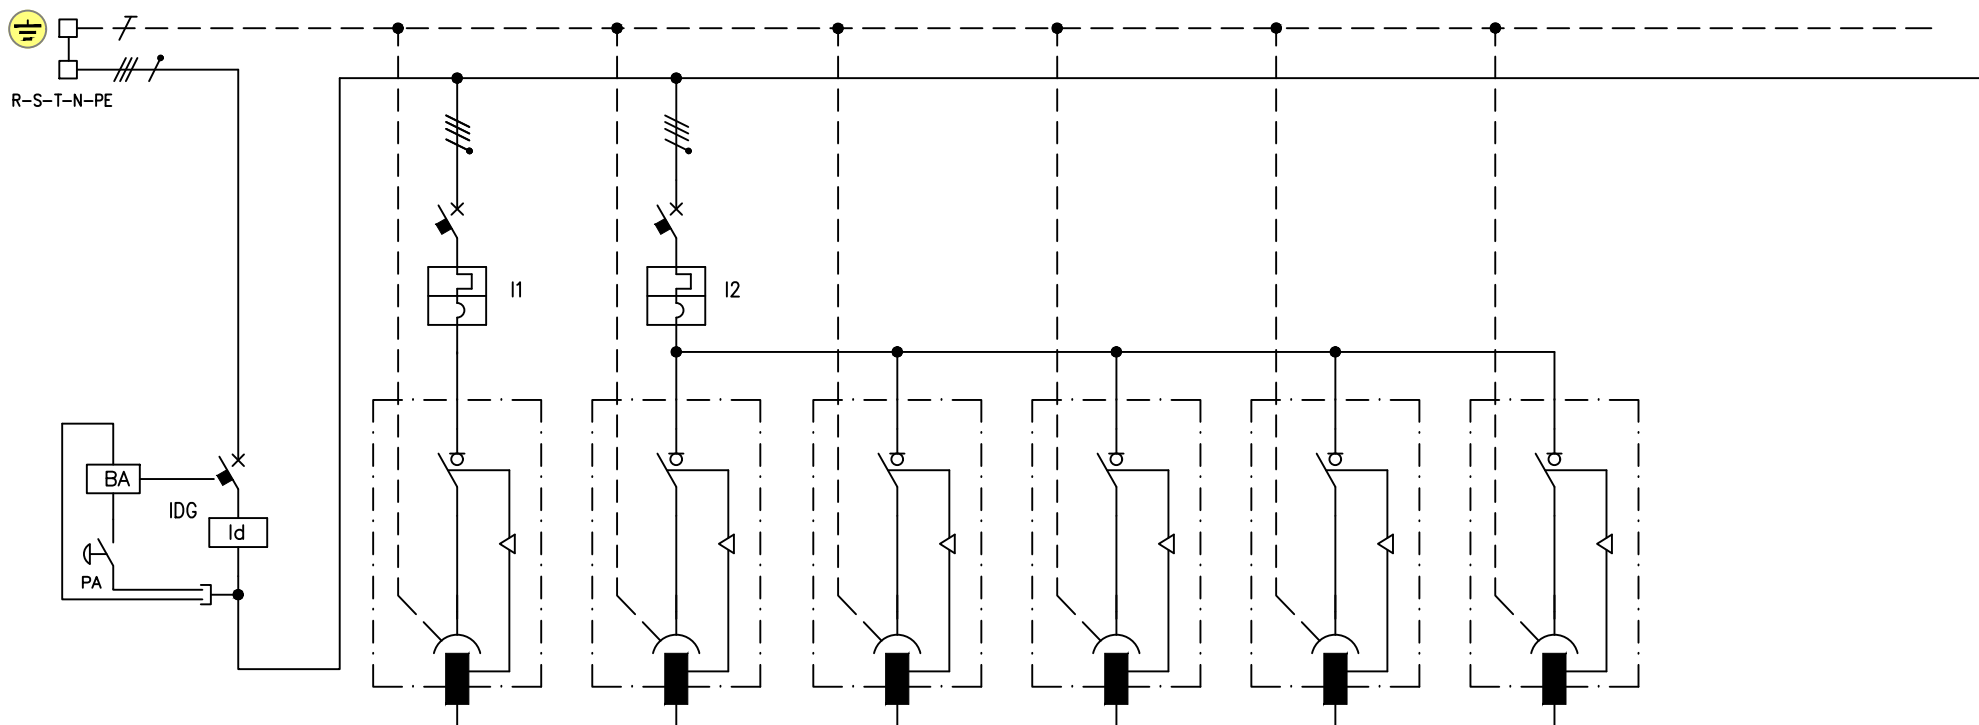

DENOMINAZIONE		Generale Differenziale	Presa 1	Presa 2	Presa 3	Presa 4	Presa 5	Presa 6		
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:									
	POLI	In (A)	4	32	4	16				
	Ith (A)	Pdi (kA)	32	10	16	10				
	Im (A)		320	160						
PRESA	DIFFERENZIALE:									
	POLI	In (A)	4	63						
	Idn (A)		0,03 cl.A							
	POLI PRESA:		3F+T - 32A	3F+T - 16A	3F+T - 16A	3F+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A		
	INT. MAGNETOTERM.									
	POLI	In (A)								
	Ith (A)	Pdi (kA)								
	Im (A)									
	FUSIBILI:									
	TIPO	In (A)								