


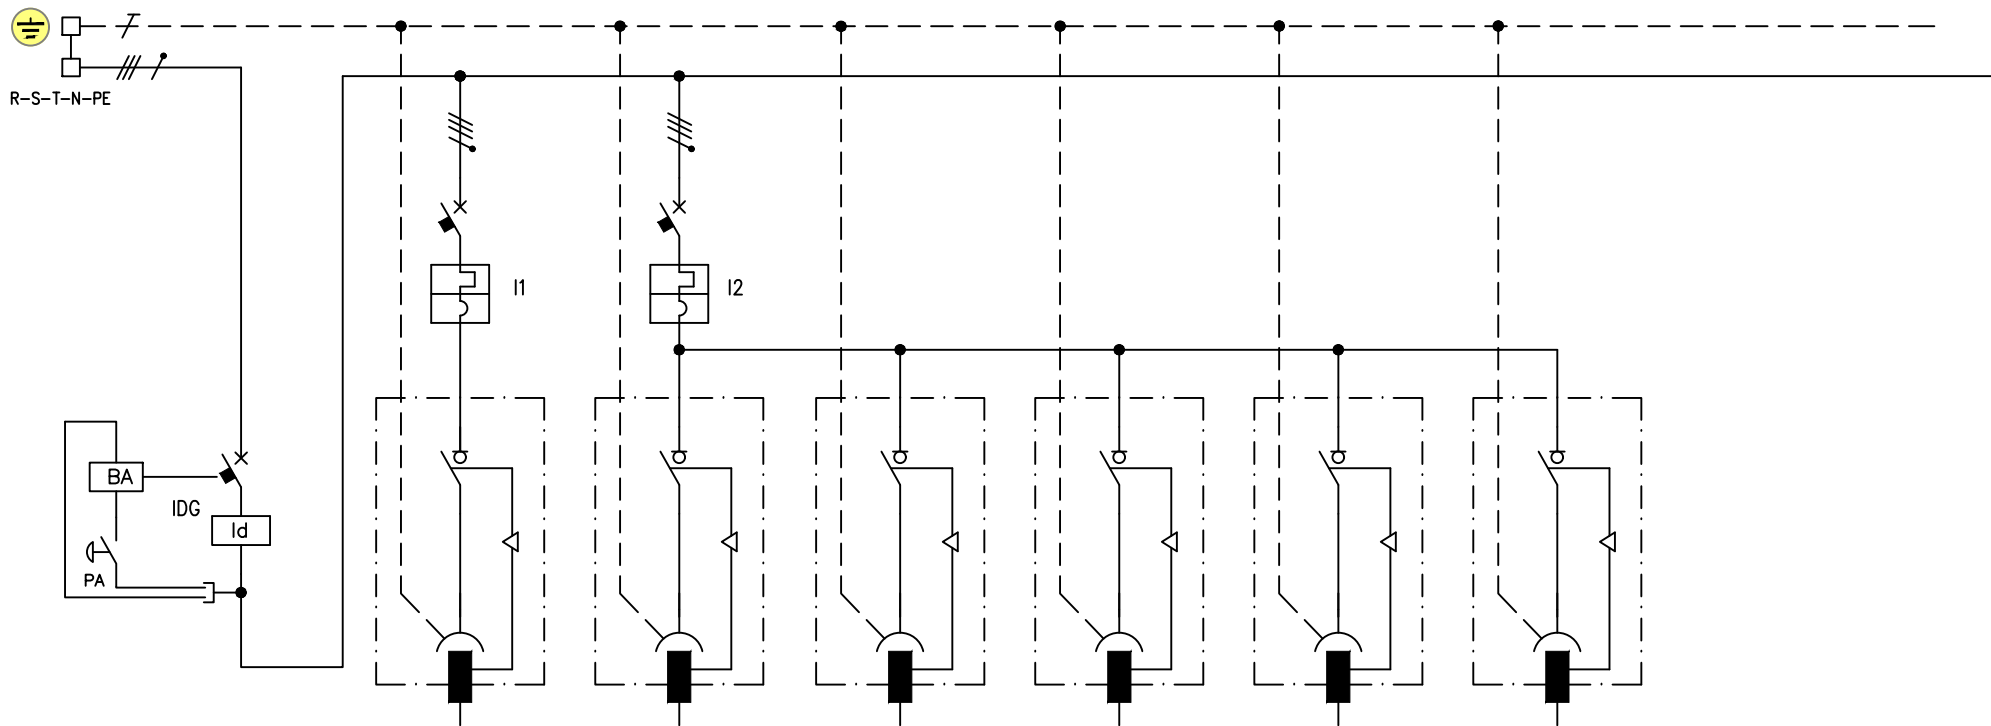

DENOMINAZIONE			Generale Differenziale		Presa 1		Presa 2		Presa 3		Presa 4		Presa 5		Presa 6			
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:																	
	POLI	In (A)			4	32	4	16										
	Ith (A)	Pdi (kA)			32	10	16	10										
	Im (A)				320		160											
PRESA	DIFFERENZIALE:																	
	POLI	In (A)	4	63														
	Idn (A)		0,03 cl.A															
	POLI PRESA:				3F+N+T - 32A		3F+N+T - 16A		3F+T - 16A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A			
PRESA	INT. MAGNETOTERM.:																	
	POLI	In (A)																
	Ith (A)	Pdi (kA)																
	Im (A)																	
	FUSIBILI:																	
	TIPO	In (A)																