


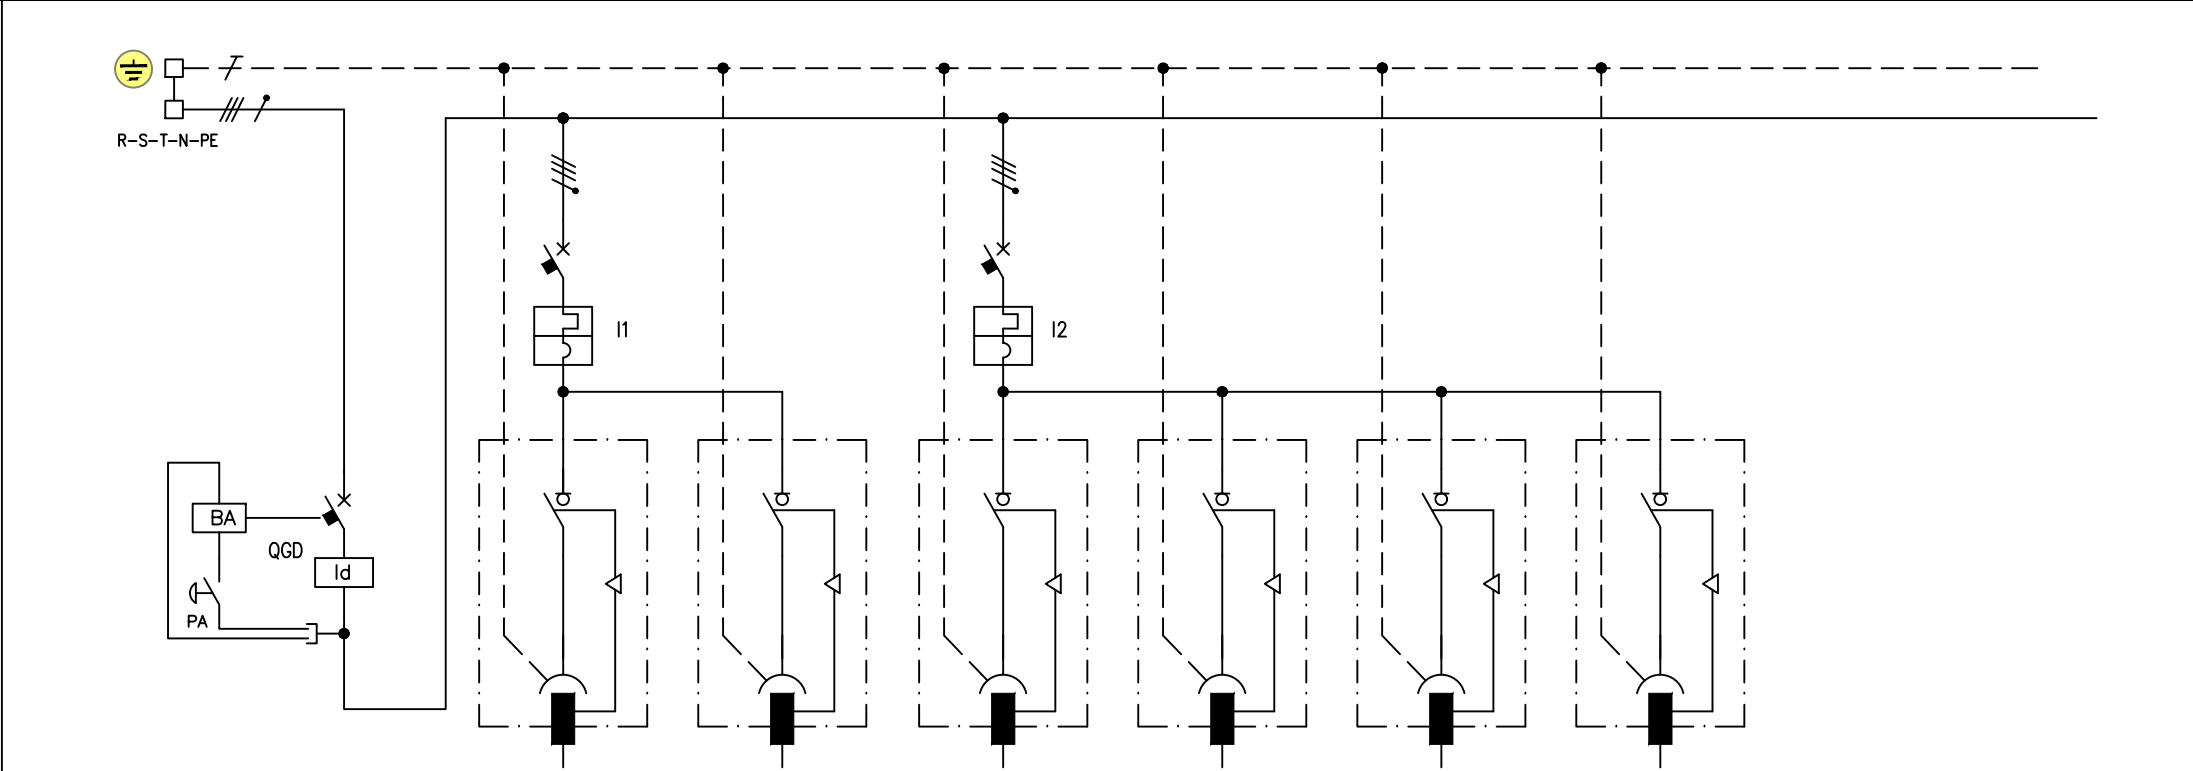

DENOMINAZIONE		Generale Differenziale		Presa 1		Presa 2		Presa 3		Presa 4		Presa 5		Presa 6			
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:																
	POLI	In (A)		4	32			4	16								
	Ith (A)	Pdi (kA)		32	10			16	10								
	Im (A)			320				160									
PRESA	DIFFERENZIALE:																
	POLI	In (A)	63														
	Idn (A)		0,03 cl.A														
	POLI PRESA:			3F+N+T - 32A	3F+T - 32A	3F+T - 16A	3F+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A								
PRESA	INT. MAGNETOTERM.																
	POLI	In (A)															
	Ith (A)	Pdi (kA)															
	Im (A)																
PRESA	FUSIBILI:																
	TIPO	In (A)															