


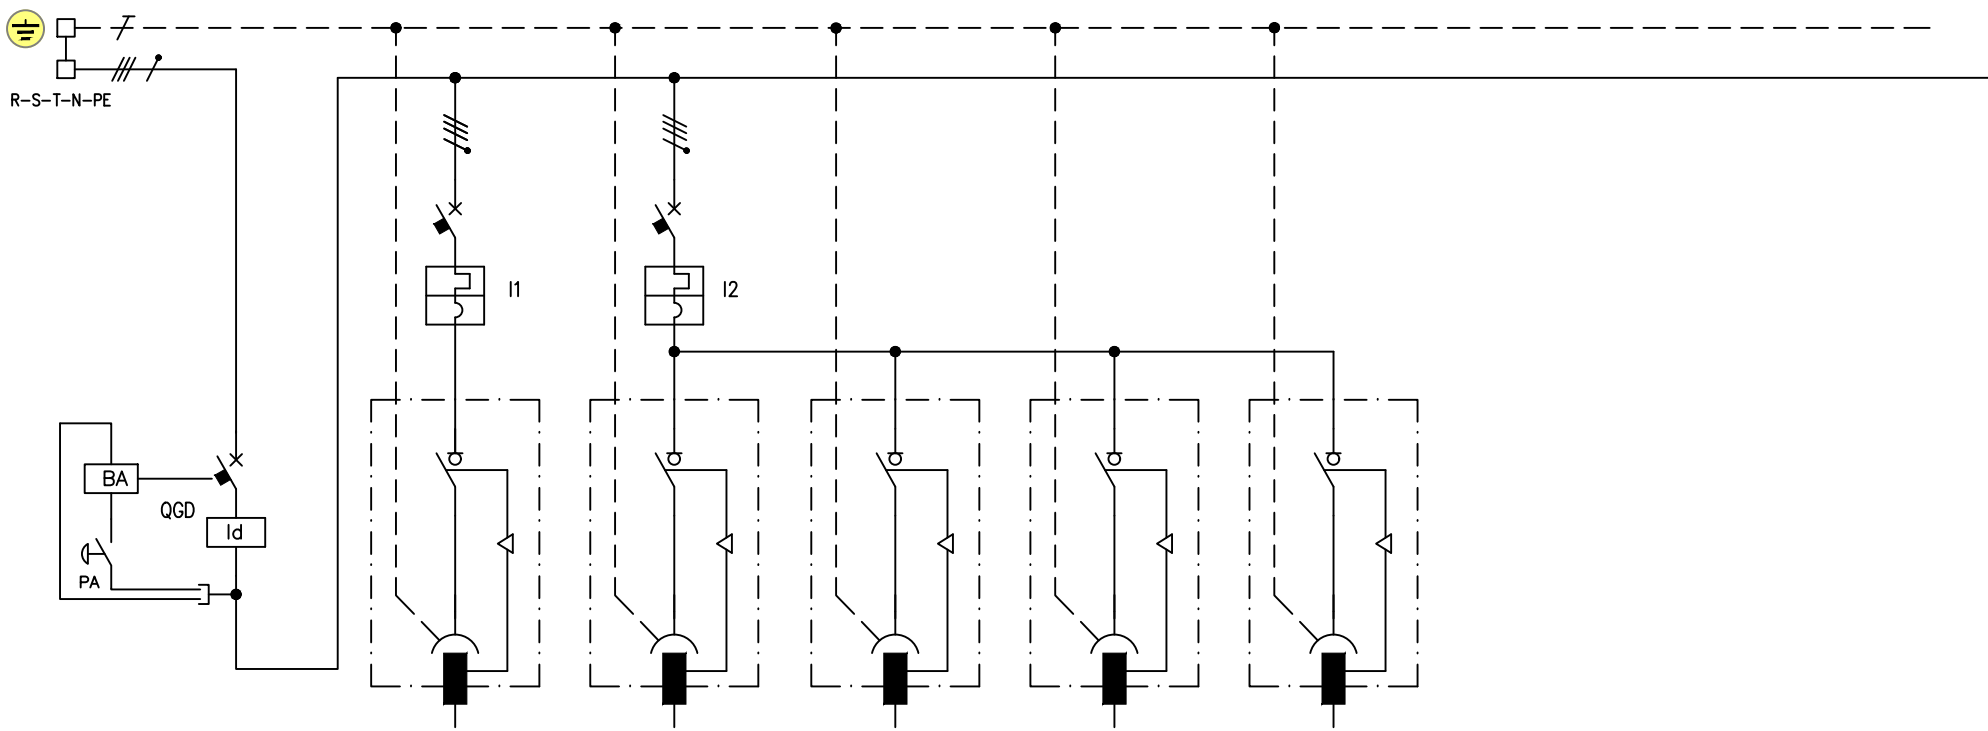

DENOMINAZIONE		Generale Differenziale		Presa 1		Presa 2		Presa 3		Presa 4		Presa 5				
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:															
	POLI	In (A)		4	32	4	16									
	Ith (A)	Pdi (kA)		32	10	16	10									
	Im (A)			320		160										
DIFFERENZIALE:																
	POLI	In (A)	4	63												
	Idn (A)		0,03 cl.A													
PRESA	POLI PRESA:			3F+N+T - 32A	3F+T - 16A	3F+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A								
	INT. MAGNETOTERM.															
	POLI	In (A)														
	Ith (A)	Pdi (kA)														
	Im (A)															
	FUSIBILI:															
	TIPO	In (A)														