


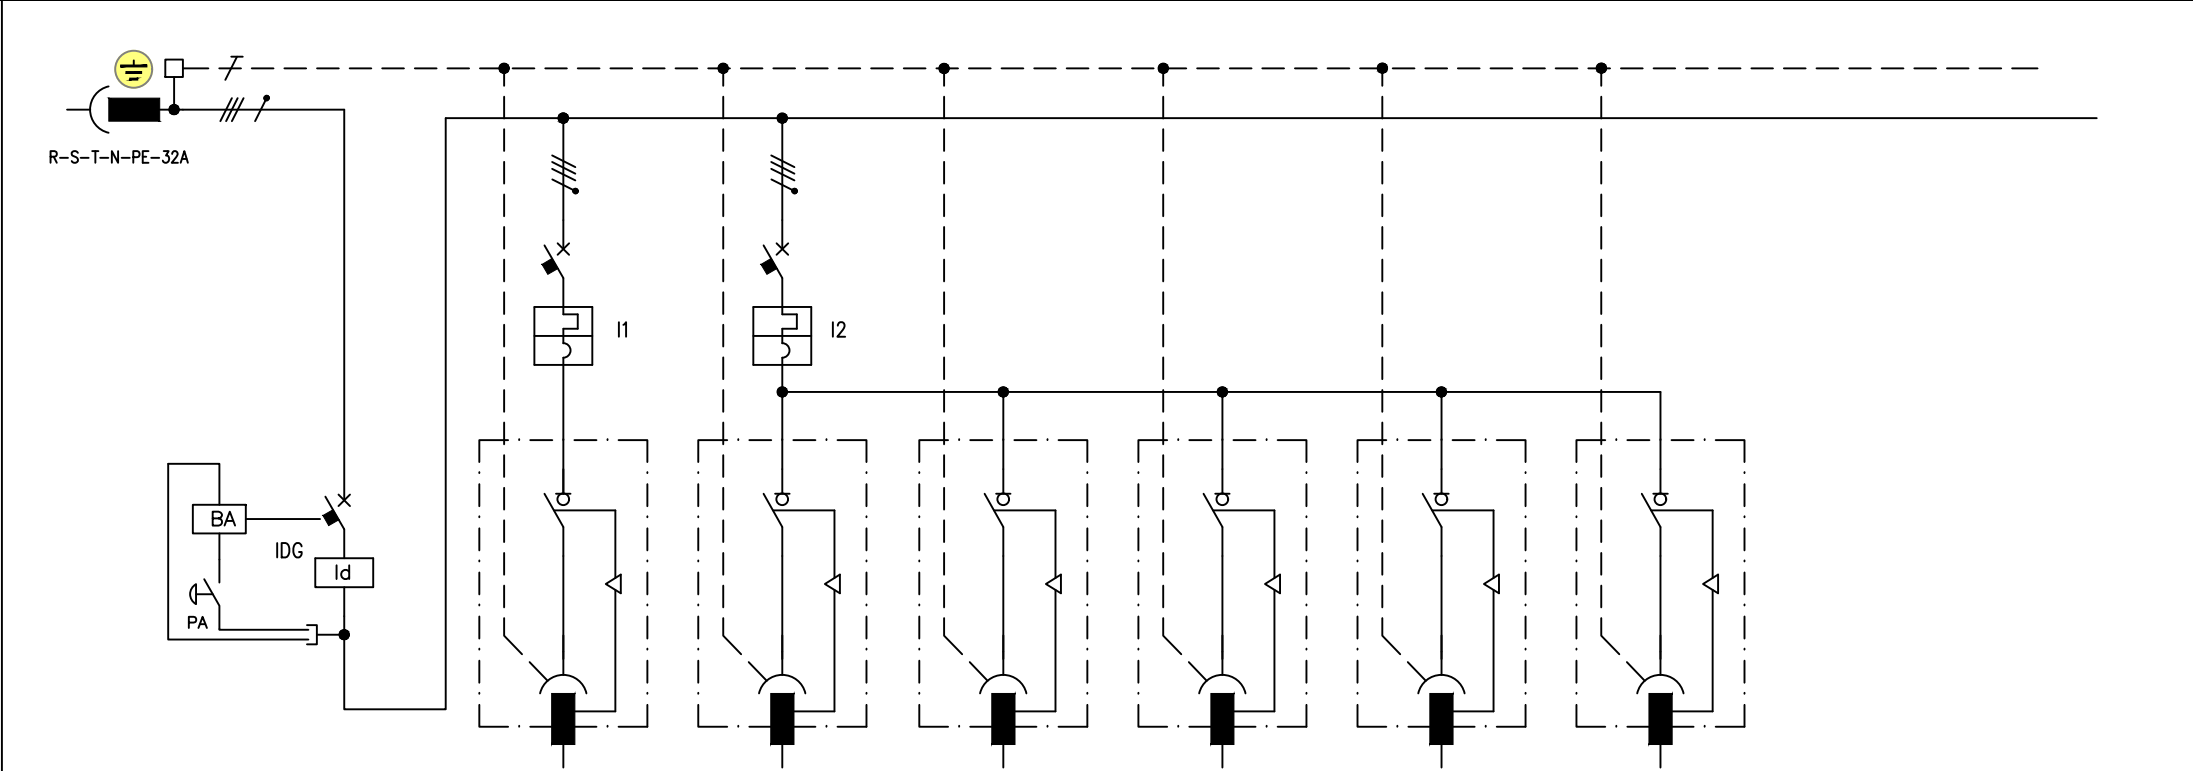

DENOMINAZIONE		Generale Differenziale		Presa 1		Presa 2		Presa 3		Presa 4		Presa 5		Presa 6			
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:																
	POLI	In (A)		4	32	4	16										
	Ith (A)	Pdi (kA)		32	10	16	10										
	Im (A)			320		160											
PRESA	DIFFERENZIALE:																
	POLI	In (A)		4	63												
	Idn (A)			0,03 cl.A													
	POLI PRESA:			3F+N+T - 32A		3F+N+T - 16A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A		F+N+T - 16A			
PRESA	INT. MAGNETOTERM.																
	POLI	In (A)															
	Ith (A)	Pdi (kA)															
	Im (A)																
PRESA	FUSIBILI:																
	TIPO	In (A)															