


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

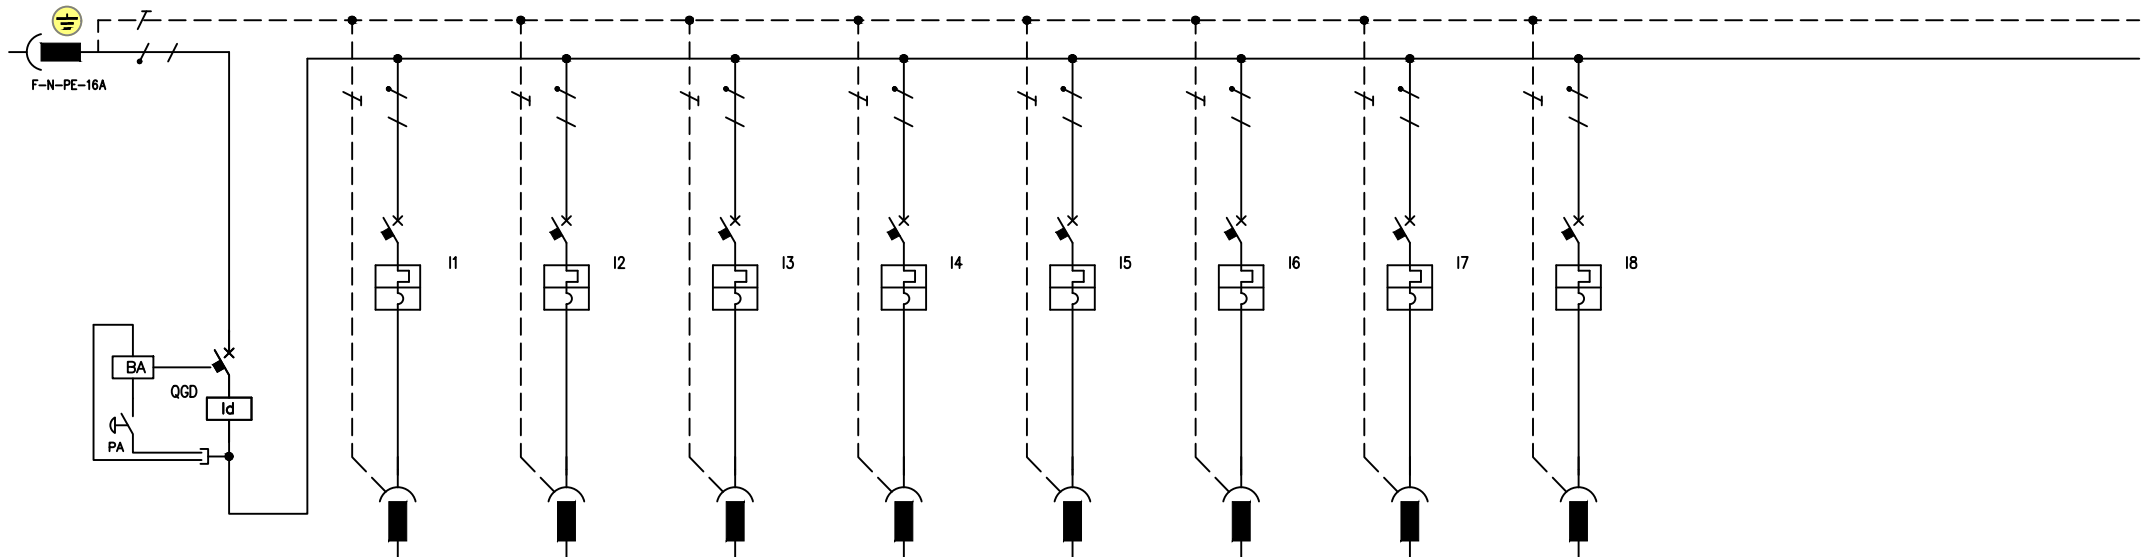

DENOMINAZIONE		Int. Differenz. Generale	Presa 1	Presa 2	Presa 3	Presa 4	Presa 5	Presa 6	Presa 7	Presa 8			
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:		1N 16	1N 16	1N 16	1N 16	1N 16	1N 16	1N 16	1N 16	1N 16		
	POLI In (A)		16	16	16	16	16	16	16	16	16		
	I <sub>th</sub> (A) Pdi (kA)		16 4,5	16 4,5	16 4,5	16 4,5	16 4,5	16 4,5	16 4,5	16 4,5	16 4,5		
	I <sub>m</sub> (A)		160	160	160	160	160	160	160	160	160		
DIFFERENZIALE:	POLI In (A)	2 40											
	I <sub>dn</sub> (A)	0,03 "A"											
	PRESA:		F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A			
PRESA	INT. MAGNETOTERM.:												
	POLI In (A)												
	I <sub>th</sub> (A) Pdi (kA)												
	I <sub>m</sub> (A)												
FUSIBILI:	TIPO In (A)												

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento ne' utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti.