


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



DENOMINAZIONE		Int. Differenz. Generale	Presa 1	Presa 2	Presa 3	Presa 4	Presa 5	Presa 6	Presa 7	Presa 8	Presa 9		
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:												
	POLI	In (A)	4	32	3	16							
	I _{th} (A)	Pdi (kA)	32	10	16	10							
	I _m (A)		320		160		160						
DIFFERENZIALE:	POLI	In (A)	4	63									
	I _{dn} (A)		0,03 "A"										
PRESA	POLI PRESA:		3F+N+T - 32A	3F+T - 16A	3F+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A		
	INT. MAGNETOTERM.:												
	POLI	In (A)											
	I _{th} (A)	Pdi (kA)											
	I _m (A)												
FUSIBILI:	TIPO	In (A)											

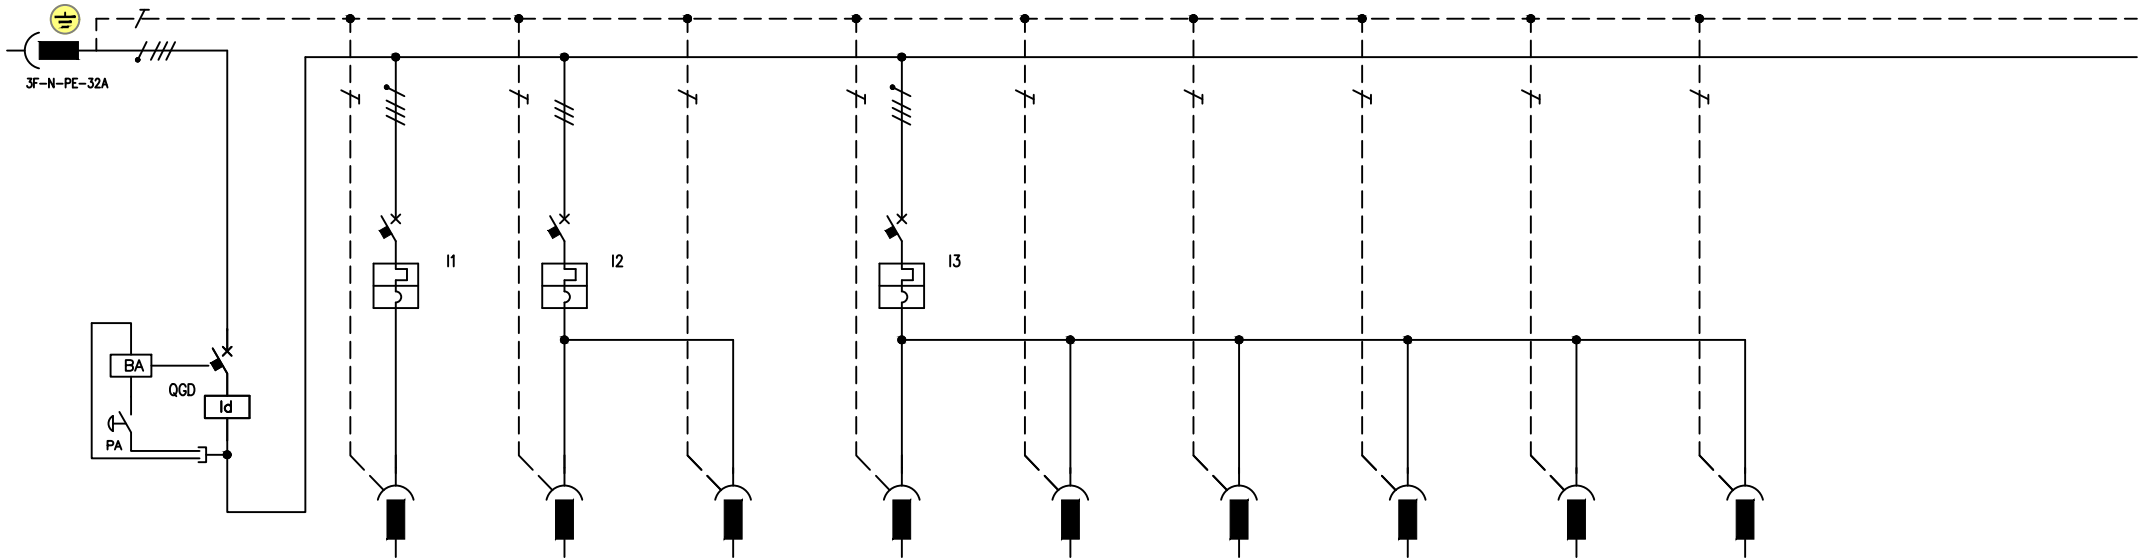

via G. Galilei, 37/b 42027 Montecchio Emilia (RE)
 tel. 0522.864644 fax 0522.866145
 e-mail: info@friggeri.com web: www.friggeri.com

QUADRO TIPO: POTENZA QUADRO: MATRICOLA:

PS-DS001002024SP

Nome file
PS-DS001002024SP

Foglio
1

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento ne' utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti.