


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



DENOMINAZIONE		Int. Differenz. Generale	Presa 1	Presa 2	Presa 3	Presa 4	Presa 5	Presa 6	Presa 7	Presa 8	Presa 9	Presa 10	Presa 11
INTERRUTTORE	MAGNETOTERMICO:												
	POLI	In (A)	4	32	4	16	4	16					
	I <sub>th</sub> (A)	Pdi (kA)	32	10	16	10	16	10					
	I <sub>m</sub> (A)		320		160		160						
INTERRUTTORE	DIFFERENZIALE:												
	POLI	In (A)	4	63									
PRESA	I <sub>dn</sub> (A)		0,03 "A"										
	POLI PRESA:		3F+N+T - 32A	3F+N+T - 16A	3F+T - 16A	F+N+T - 16A	F+N+T - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A	UNEL 10 - 16A
	INT. MAGNETOTERM.:												
	POLI	In (A)											
PRESA	I <sub>th</sub> (A)	Pdi (kA)											
	I <sub>m</sub> (A)												
	FUSIBILI:												
TIPO	In (A)												

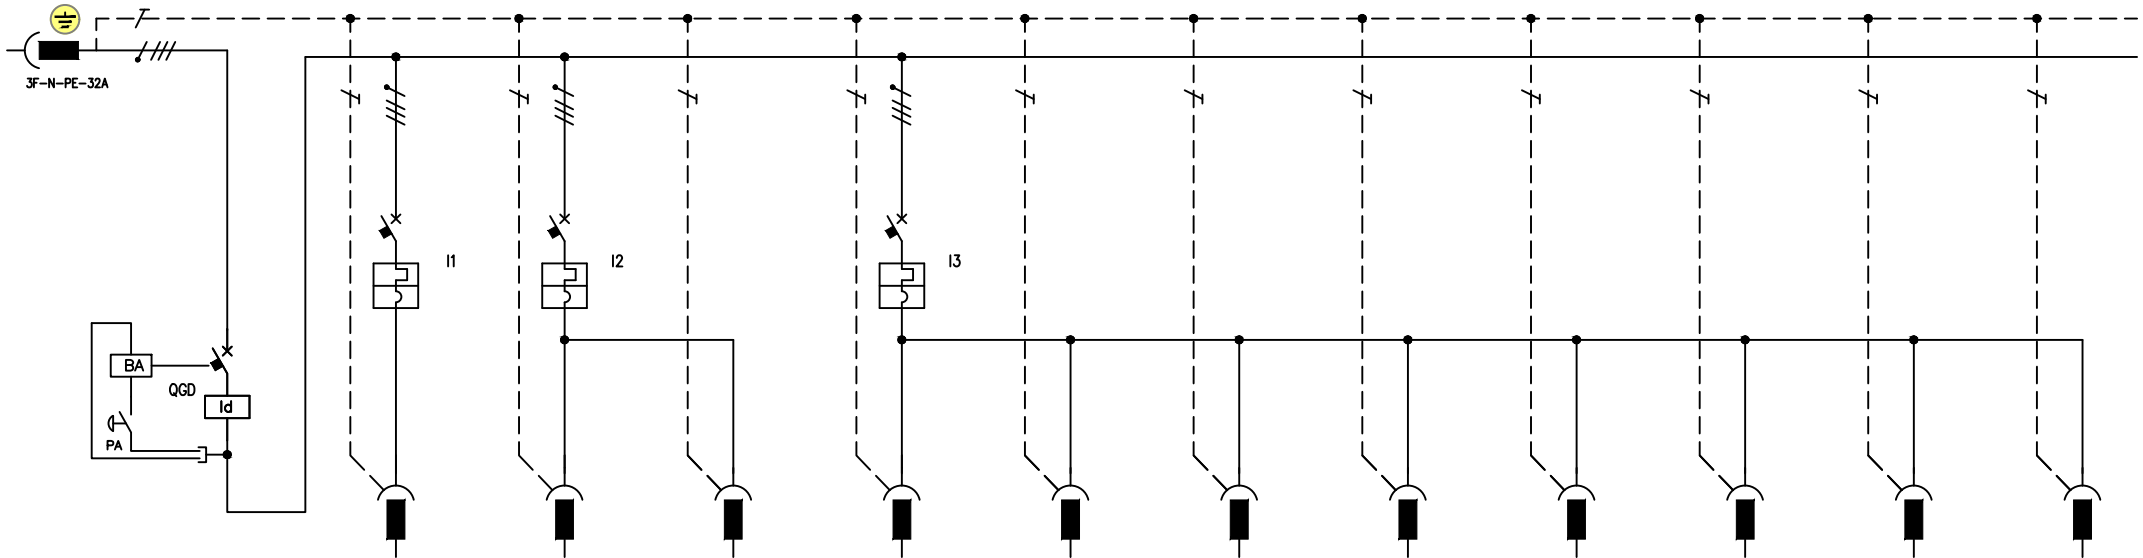

via G. Galilei, 37/b 42027 Montecchio Emilia (RE)  
 tel. 0522.864644 fax 0522.866145  
 e-mail: info@friggeri.com web: www.friggeri.com

QUADRO TIPO: PS-DS001011026SP  
 POTENZA QUADRO: 26kW  
 MATRICOLA:

Nome file  
 PS-DS001011026SP

Foglio  
 1

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento ne' utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti.